

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-лабораторный
центр промышленных материалов и изделий»

(ООО «НЛЦ ПРОМИ»)

ИНН 4703184937 КПП 470301001 ОГРН 1214700012548 ОКПО 48381000

Р/счет 40702810500000033675 в АО Банк «ПСКБ» г. Санкт-Петербург

БИК 044030852 к/с 301018100000000000852

Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, м.р-н, г.п.
Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, д.2 каб. 2

Лаборатория ООО «НЛЦ ПРОМИ»

Адрес осуществления деятельности: 188640, Ленинградская область, м.р-
н, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Гончарова, д.2 каб. 2,4,22,23

Тел.: 8 952 377 23 61 e-mail: mail@promilab.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц в
национальной системе аккредитации

RA.RU.21PA81 дата внесения сведений 26.06.2023



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель лаборатории
ООО «НЛЦ ПРОМИ»



Е.Г.Финагина

31.07.2025

(дата утверждения)

**Протокол испытаний образца № 96-2025
от 31.07.2025**

1. Наименование образца (предоставлено заказчиком): Смеситель IDDIS, APT. LANBL00i01,
корпус из латуни, который соприкасается с водой; механический запорно-регулирующий узел;
покрытие - окрашивание. Керамический картридж 35 мм. Пластиковый аэратор

2. Наименование Заказчика юридический, фактический адрес, ИНН, телефон заказчика
(предоставлено заказчиком): ООО «СКЛ», юридический адрес: 198095, Россия, С-Петербург,
Химический пер., д.1, лит. АВ, офис 416, фактический адрес: 196140, Россия, С-Петербург,
Пулковское шоссе 56 корп. 4 лит. А; ИНН 7805442438; тел.: 812)3180515, e-mail: melnikov.av@skl-
co.ru

3. Наименование Изготовителя юридический, фактический адрес (предоставлено
заказчиком):); Shanghai Flory Imp & Exp Co., Ltd; юридический и фактический адрес: 31-32 Floor,
Huayuan Plaza, no.1958 North Zhongshan Road, Shanghai, China, тел.: +86-18967877011

4. Основание для проведения испытаний (номер заявки на проведение испытаний): заявка №
34-2025 от 07.07.2025

Протокол испытаний образца с Приложением 1 не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения лаборатории ООО «НЛЦ ПРОМИ».
Протокол испытаний выпущен в 2 экземплярах

5. Место и дата отбора пробы¹ (предоставлено заказчиком): Склад ООО «СКЛ», 04.07.2025

6. План и метод отбора образцов: образцы предоставлены заказчиком по заявке 34-2025 от 07.07.2025

7. Дата и время доставки образцов в лабораторию/количество образцов: 14.07.2025 г. в 11.45, количество образцов- 1 шт. (по заявке). Образец поступил в коробке в виде готового изделия. Образец видимых дефектов и повреждений не имеет. Регистрационный номер образца в лаборатории СТИ-58-25. Фотографии образца представлены в Приложении 1 к настоящему протоколу.

8. Адрес лаборатории и места осуществления лабораторной деятельности: 188640, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Всеволожское, г. Всеволожск, пр-кт Гончарова д. 2, кабинет 2,4,22,23

9. Дата проведения испытаний (измерений): 24.07.2025

10. Цель проведения испытаний (предоставлено заказчиком): Испытания арматуры санитарно-технической водоразборной на соблюдение требований ГОСТ 19681-2016 «АРМАТУРА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДОРАЗБОРНАЯ. Общие технические условия» в части п.5.4 и п.5.5

11. Условия проведения испытаний:

Дата	Температура воздуха, °С	Влажность, %	Атмосферное давление, кПа	Напряжение в сети, В	Частота в сети, Гц
24.07.2025	20,4	46	100,6	219	50

¹ Лаборатория не несёт ответственности за отбор проб.

Протокол испытаний образца с Приложением 1 не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории ООО «НЛЦ ПРОМИ». Протокол испытаний выпущен в 2 экземплярах

12. Результаты испытаний²:

№ п/п	Наименование образца/изделия/продукции	Регистрационный номер образца в лаборатории	Объект испытаний	Определяемый показатель, единицы измерения	Результат испытаний	Неопределенность измерений ± U при k=2	Шифр документа устанавливающие правила и метод испытаний
1	Смеситель IDDIS, АРТ. LANBL00101, корпус из латуни, который соприкасается с водой; механический запорно-регулирующий узел; покрытие - окрашивание. Керамический картридж 35 мм. Пластиковый аэратор	СТИ-58-25	Арматура санитарно-техническая водоразборная	Полнота и правильность маркировки (маркировка)	соответствует	-	ГОСТ 34771-2021 п. 6.2 (визуальный метод)
2				Техническая документация	соответствует	-	
3				Комплектность	соответствует	-	
4				Соответствие сборному чертежу (соответствие чертежу)	соответствует	-	

Примечания:

- 1) Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытание.
2) Образец пригоден для проведения испытаний и измерений.
3) Условия проведения испытаний соответствуют требованиям методик испытаний и условиям эксплуатации оборудования.
4) При проведении испытаний соблюдались все требования документов, устанавливающих правила и методы испытаний.
5) Испытательная лаборатория несет ответственность за всю информацию, предоставленную в протоколе испытаний, за исключением информации, представленной Заказчиком.
6) Дополнений, отклонений или исключений из методов нет.

Протокол оформил:
руководитель лаборатории


Финагина Е.Г.



Дата выдачи протокола: 31.07.2025

² Полученные результаты испытаний относятся только к представленным Заказчиком образцам. Репрезентативность объекта образца по отношению к какой-либо партии материала не гарантирована, и данные результаты на прямую относятся лишь к представленному объекту (образцу). Лаборатория не несет ответственность в отношении происхождения объекта (образца) и/или источника, от которого он был отобран.

Протокол испытаний образца с Приложением 1 не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории ООО «НПЦ ПРОМІЙ». Протокол испытаний выпущен в 2 экземплярах

Приложение 1
к Протоколу испытаний образца № 96-2025 от 31.07.2025

Фото образца:

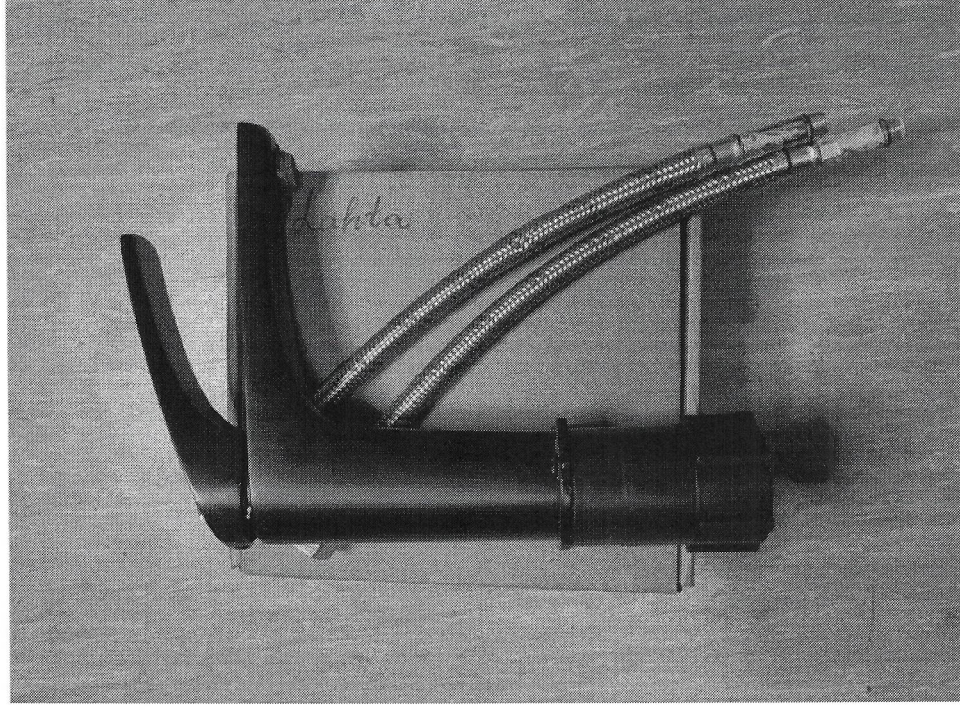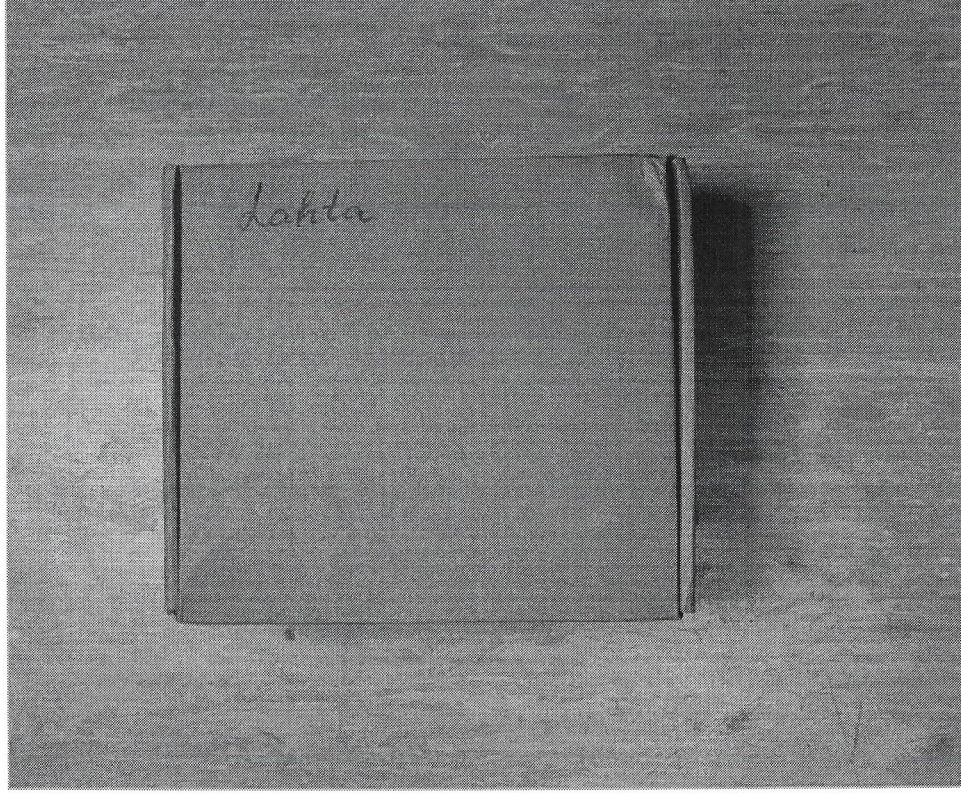

Окончание протокола

Протокол испытаний образца с Приложением 1 не может быть частично воспроизведен
без письменного разрешения лаборатории ООО «НПЦ ПРОМЙ».
Протокол испытаний выпущен в 2 экземплярах